

Руководство по эксплуатации

Изготовитель (Продавец) \_\_ООО "ABC", \_\_\_\_\_

Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Бобруйская, д.7 \_\_\_\_\_

Дата изготовления (Дата продажи) "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

[www.ironlogic.ru](http://www.ironlogic.ru)



iron **iL** Logic

**СЧИТЫВАТЕЛЬ**  
**CP-Z-1**

пс.492

iron **iL** Logic

**(мод. GSM)**

### 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

Основания для прекращения гарантийных обязательств:

нарушение требований настоящего Руководства;  
наличие механических повреждений;  
наличие следов воздействия влаги и агрессивных веществ;  
наличие следов неквалифицированного вмешательства в электрическую схему устройства.

В течение гарантийного срока Изготовитель бесплатно устраняет неисправности устройства, возникшие по его вине, или заменяет неисправное изделие. Срок службы изделия - 6 лет.

возможны как получение кодов от считывателя, так и настройка параметров считывателя;

- разъём для подключения антенны GSM позволяет увеличить уровень приема сигнала сети за счёт подключения выносной антенны.

### 2. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Считыватель следует монтировать на плоской поверхности в защищённом от прямых солнечных лучей и осадков месте.

1. Разметьте и просверлите отверстия для крепления под размер отверстий считывателя (см. рис. 1).
2. Подсоедините провода в соответствии со схемой.
3. Вставьте сим-карту.
4. Установите считыватель и закрепите его.
5. Подключите антенну GSM.
6. Подайте питание, убедитесь, что загорелся индикатор питания "PWR".

### 6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Считыватель CP-Z-1 (мод. GSM) ..... 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации ..... 1 шт.
3. Перемычка (джампер) ..... 1 шт.
4. Антенна GSM ..... 1 шт.

### 7. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Изделие в упакованном виде может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого вида при температуре от -50°С до +50°С, с защитой его от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений, по правилам перевозки грузов, действующих на соответствующем виде транспорта по ГОСТ 23088-80. Изделие должно храниться в условиях группы Л по ГОСТ 15150-69 (температура от +5° С до +40° С, относительная влажность до 80%). Срок хранения 5 лет.

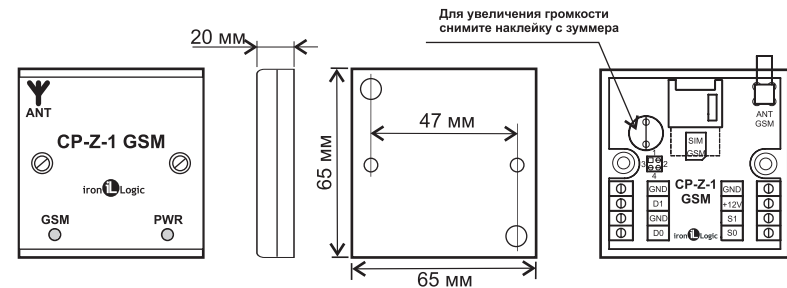


Рис.1 Габариты изделия.

**4. ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочая частота: ..... стандарт GSM  
 Идентификация номера телефона: ..... по звонку и СМС  
 Выходные интерфейсы: ..... iButton, Wiegand (26, 34, 42, 50, 58), RS-485  
 Формат передачи кода: ..... BCD, HEX  
 База номеров, шт:  
 - администраторов ..... 4  
 - пользователей ..... 15  
 Разъём для подключения внешней антенны: ..... SMA-F  
 Максимальная длина линии связи, м:  
 - по протоколу iButton ..... не более 15  
 - по протоколу Wiegand ..... не более 100  
 - по протоколу RS-485 ..... не более 10  
 Напряжение питания постоянного тока, В: ..... 8 - 27  
 Ток потребления (при 12В), не более, мА: ..... 500  
 Ток коммутации, не более, мА: ..... 100

**3. РАБОТА СЧИТЫВАТЕЛЯ****3.1 Идентификация телефонного номера**

Для отправки необходимой кодовой последовательности в контроллер, считыватель может идентифицировать телефонный номер следующими способами:

а) по звонку с любого номера телефона (в контроллер будет передан номер телефона, звонящего);

б) по СМС с номера телефона, записанного в собственную базу номеров (в контроллер будет передан заданный код для администратора ААААААААААхх, для пользователя ВВВВВВВВВВхх, где хх порядковый номер ячейки в базе администраторов или пользователей);

с) по СМС с любого номера телефона, кроме собственной базы номеров (в контроллер будет передан код из текста СМС-сообщения).

Для идентификации по звонку: позвоните на номер, соответствующий SIM-карте считывателя. Считыватель определит номер телефона звонящего, если данная идентификация разрешена (см п. 3.2), то считыватель преобразует этот номер в

Таблица 6. Индикация работы считывателя.

Описание	Индикация	Звук
Индикатор «PWR»		
Включено питание (рабочий режим)	Горит постоянно зелёный	нет
Неисправность GSM модема	Горит постоянно красный	нет
Нет сим-карты или установлен пинкод	Горит постоянно красный	нет
GSM сеть не найдена	Горит постоянно красный	нет
Индикатор «GSM»		
Успешная регистрация в сети GSM	Мигнет 1 раз синий	есть
Успешная идентификация (звонок или СМС)	Мигает 1 раз синий	есть
Инициализация GSM модема	Часто мигает синий	нет
Уровень сети GSM - отличный	Мигнет 3 раза зелёный	нет
Уровень сети GSM - хороший	Мигнет 2 раза зелёный	нет
Уровень сети GSM - плохой	Мигнет 1 раз зелёный	нет
Уровень сети GSM - сеть потеряна	Мигнет 1 раз красный	нет

**Примечание.** Проверка уровня сети GSM производится каждые 5 секунд.

передает его в контроллер, а также переключит состояние клемм S0 и/или S1, если заданы параметры переключения, затем считыватель подаст 1 короткий световой и звуковой сигнал.

Для идентификации по тексту из СМС с любого номера телефона, кроме собственной базы: отправьте СМС на номер, соответствующий SIM-карте считывателя, с текстом из 6-14 цифр. Считыватель воспримет цифры из СМС-сообщения, как телефонный номер, если данная идентификация разрешена, то считыватель преобразует номер в необходимый формат и передаст его в контроллер, затем считыватель подаст 1 короткий световой и звуковой сигнал.

### 3.2 Настройка считывателя

Настройка базы номеров администраторов (пользователей) и параметров считывателя может проводиться как при помощи СМС-сообщений, так и по интерфейсу RS-485.

Примеры СМС-команд (от основного администратора):

1. Добавить основного администратора: **1234admin+**
2. Добавить дополнительных администраторов: **1234admin+ 79001112233 4321 79001112255 0000**
3. Установить на клемме S0 уровень 1 (+5В), на время 50 мс.: **1234gpio0 1out050**
4. Установить длину Wiegand 50 бит (6 байт): **1234wieg50**
5. Отправить в контроллер заданный код для администраторов: **1234**

### 3.2.1 Настройка считывателя по интерфейсу RS-485

Настройка и обновление прошивки считывателя осуществляется с помощью программы-конфигуратора для Windows («GSM Reader Configurator» на сайте [www.ironlogic.ru](http://www.ironlogic.ru)). Для подключения считывателя к ПК по интерфейсу RS-485 необходимо использовать конвертер интерфейсов (см. рис. 3). Рекомендуется конвертер Z-397 (мод. USB Guard) в режиме «NORMAL».

Таблица 1. СМС-команды для настройки базы телефонных номеров.

Команда	Описание
[н.пин]admin+	добавить основного администратора (пин-код любой)
[пин]admin+[тел]  [н.пин]{  [тел]   [н.пин]  [тел]  [н.пин]}	добавить дополнительных администраторов (от 1 до 3)
[пин]admin-[тел]{  [тел]  [тел]}	удалить дополнительных администраторов (от 1 до 3)
[пин]admin?	в ответном СМС-сообщении отправляет список дополнительных администраторов и их пинкоды
[пин]user+[тел]  [н.пин]{  [тел]   [н.пин]  [тел]  [н.пин]   [тел]   [н.пин]  [тел]  [н.пин]}	добавить пользователя (от 1 до 5)
[пин]user-[тел]	удалить пользователя
[пин]user-all	удалить всех пользователей
[пин]user?	в ответном СМС-сообщении отправляет список пользователей и их пинкоды

В каждом СМС-сообщении обрабатывается только одна из указанных команд.

Параметры, заданные для считывателя по умолчанию указаны в таблице 5.

Таблица 5. Параметры считывателя.

Параметр	Значение по умолчанию
Формат Wiegand, бит	34
Формат передачи кода	bcd
Идентификация по звонку	Вкл.
Идентификация по тексту в СМС	Вкл.
Идентификация по базе номеров	Вкл.
Время переключения клеммы S0, x0.1 сек.	0
Направления переключения клеммы S0	с 0 на 1
Время переключения клеммы S1, x0.1 сек.	0
Направления переключения клеммы S1	с 0 на 1
Звук считывателя	Вкл.
Администраторы и пользователи в базе	Нет

Таблица 3. Другие СМС-команды.

Команда	Описание
[пин]pin[н.пин]	заменить свой пин-код на новый
[пин]	при разрешении идентификации по базе номеров, установленный код отправляется в контроллер
[номер]	при разрешении идентификации по СМС (кроме номеров из базы данных) номер из текста СМС-сообщения отправляется в контроллер

В каждом СМС-сообщении обрабатывается только одна из указанных команд.

Таблица 4. Обозначение параметров команд.

Обозначения	Описание	Допустимые символы
[пин]	пинкод авторизации администратора или пользователя, который выполняет запрос (4 цифры)	от 0 до 9
[н.пин]	любой новый пинкод для администратора или пользователя (4 цифры).	от 0 до 9
[бит]	количество бит интерфейса Wiegand	26, 34, 42, 50, 58
[тел]	добавляемый номер телефона (без знака «+», или через 8 для номеров РФ)	0...9
[формат]	формат передачи телефонного номера в контроллер: BCD - двоично-десятичное представление номера; HEX – шестнадцатеричное представление номера.	bcd, hex

Таблица 4. Обозначение параметров команд (продолжение).

Обозначения	Описание	Допустимые символы
[режим]	0 – запретить режим, 1 – разрешить режим.	0, 1
[уровень]	логический уровень сигнала TTL	0, 1
[клемма]	номер клеммы: 0 – клемма S0, 1 – клемма S1	0, 1
[время]	время, выраженное в десятых долях секунды, например, 053 = 5,3 сек (обязательно 3 символа), 000 – выключить управление клеммой	от 000 до 255
[номер]	десятичное представление номера (количество символов должно быть от 6 до 14)	от 0 до 9



Таблица 2. СМС-команды для настройки параметров считывателя.

Команда	Описание
[пин]wieg[бит]	установить длину Wiegand
[пин]form  [формат]	установить формат передачи кода по Wiegand или Dallas
[пин]iden call[режим]	задать режим идентификации по звонку
[пин]iden sms[режим]	задать режим идентификации по тексту в СМС от любого номера
[пин]iden base[режим]	задать режим идентификации по номеру СМС от номера существующего в базы номеров
[пин]prio[клемма]   [уровень]out[время]	установить на клемме S0 или S1 заданный уровень на необходимое время, при наличии номера в базе номеров.
[пин]sound[режим]	управление звуком считывателя
[пин]param?	в ответном СМС-сообщении отправляет список и значения параметров

В каждом СМС-сообщении обрабатывается от 1 до 7 указанных команд. Команды между собой разделяются символом пробела.

Для выполнения любой СМС-команды, кроме отправки кода из СМС-сообщения, необходимо авторизоваться в считывателе, т.е. перед командой указать личный пинкод, заданный при регистрации номера телефона в базе считывателя. Кроме того, при выполнении считывателем многих СМС-команд будут соблюдаться права доступа, а именно:

- основной администратор может отправлять любые команды;
- дополнительные администраторы могут отправлять любые команды кроме добавления, удаления, чтения основного и дополнительных администраторов;
- пользователи могут только сменить или отправить свой пинкод;
- незарегистрированные номера могут отправить только код внутри СМС-сообщения.

### 3.2.1 Настройка считывателя при помощи СМС-сообщений

Для настройки считывателя через СМС-сообщения необходимо зарегистрировать основного администратора и с его номера телефона выполнить настройку считывателя.

Доступные СМС-команды для настройки указаны в таблицах 1 - 3. В таблице 4 описано обозначение параметров команд.

Обозначения в формате команд:

- - одиночный пробел;
- [ ] - обязательный параметр;
- { } - необязательные параметры;


Для подключения считывателя по интерфейсу RS-485 необходимо:

- на выключенном устройстве подключить провод А к клемме D0, провод В к клемме D1;
- установить джампер в положение 1 (см. рис. 4);
- включить питание.


В этом режиме считыватель будет отправлять кодовую последовательность по RS-485 в простом текстовом виде.

### 3.3 Индикация работы

Текущий режим работы считывателя отображается индикаторами «PWR» и «GSM» (см. рис. 1), их назначение представлено в таблице 6.

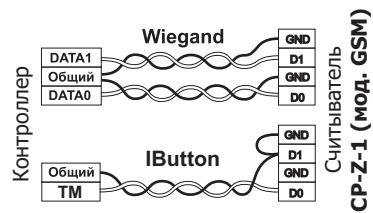

**Рис.2** Подключение и выбор протокола передачи.

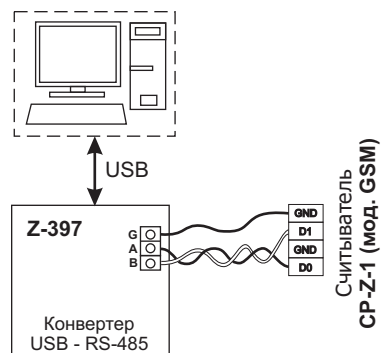

**Рис.3** Схема подключения по RS-485.

Индикация режимов работы: ..... звуковая, световая  
 Размер, мм: ..... 65x65x20  
 Материал корпуса: ..... пластик ABS  
 Масса, г: ..... 50

### 5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды: от -40°C до + 50°C (при эксплуатации следует учитывать температурный диапазон работы установленной сим-карты).  
 Относительная влажность воздуха: не более 85 % при 25°C (без конденсата).  
 При изменении условий эксплуатации технические характеристики изделия могут отличаться от номинальных значений. Изделие предназначено для эксплуатации в условиях отсутствия: атмосферных осадков, прямых солнечных лучей, песка, пыли и конденсации влаги.

необходимый формат и передаст его в контроллер, а также переключит состояние клемм S0 и/или S1, если заданы параметры переключения и телефон звонящего есть в базе номеров считывателя, затем считыватель отклонит входящий звонок и подаст 1 короткий световой и звуковой сигнал.

Для идентификации по СМС от номера телефона из собственной базы номеров:

- 1)создайте основного администратора базы номеров и, при необходимости, дополнительных администраторов (см п. 3.2);
- 2)добавьте пользователя с заданным телефонным номером и установите ему пинкод (см п. 3.2);
- 3)отправьте СМС на номер, соответствующий SIM-карте считывателя, с номера пользователя и текстом его пин-кода, заданного при регистрации.

Считыватель определит номер телефона отправителя СМС-сообщения, если данная идентификация разрешена, то считыватель найдет этот номер в базе номеров, преобразует соответствующий номеру код в необходимый формат и

### 3.4 Порядок использования перемычек


В комплекте считывателя поставляется одна перемычка. Она используется для программирования, изменения режима работы устройства.

**Положение №1** - активирует на клеммах D0 и D1 интерфейс RS-485 для изменения параметров и обновления прошивки считывателя через ПК. Для этого выключите питание, установите перемычку и включите питание.

**Положение №2** - штатное место, не влияет на работу контроллера. Если перемычки нет, то считается, что она установлена в положение 2.

**Положение №3** - не используется.

**Положение №4** - стирает память считывателя. Стирается база номеров считывателя, и восстанавливаются параметры по умолчанию. Для этого выключите питание, установите перемычку и включите питание. По завершению стирания считыватель выдаст серию коротких сигналов.



**Рис.4**  
Положение перемычек.

Для обеспечения указанной в характеристиках удалённости установки считывателя от контроллера необходимо использовать кабель с витой парой (например, UTP CAT5e).

При подключении по iButton один провод витой пары подключается к клемме GND, второй к клемме D0 (см. рис. 2), при этом необходимо отдельным проводом соединить контакты D1 и GND. При подключении по Wiegand используются две витые пары. Первая витая пара подключается между клеммами GND и D0, а вторая, витая пара - между GND и D1 (см. рис. 2). При подключении по RS-485 используется витая пара и еще один провод, витая пара подключается между клеммами D0 и D1, отдельным проводом подключается земля GND (см. рис. 3).

**Назначение клемм считывателя:**

GND - общий (земля);	+12V - питание +12...24В;
D0 - выход DATA0;	D1 - выход DATA1;
S0 - выход №0 (TTL +5В);	S1 - выход №1 (TTL +5В).

**8. РЕАЛИЗАЦИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ**

**Реализация.** Реализация изделия производится через торговую сеть. При этом наличие лицензии или специальных разрешений у продавца на торговлю данным товаром не требуется.

**Утилизация.** Отслужившие свой срок изделия следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электронные изделия в бытовой мусор.



### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Считыватель CP-Z-1 (модификация GSM) предназначен для применения в системах контроля и управления доступом (СКУД) с помощью сотовой связи стандарта GSM и позволяет использовать номер телефона входящего звонка в качестве идентификатора для управления доступом. Кроме того, входящие СМС-сообщения также могут быть источником идентификатора. Полученный идентификатор в виде определенной кодовой последовательности далее может быть передан:

1. В контроллер по протоколам iButton (Dallas Touch Memory) или Wiegand.
2. В персональный компьютер (ПК) по интерфейсу RS-485.

Особенности считывателя:

- возможность идентификации номера телефона во время звонка и при получении СМС-сообщений;
- настройка параметров считывателя с помощью СМС-сообщений;
- интерфейс RS-485 позволяет подключать считыватель к компьютеру, при этом